

Væggerløse Vandværk Amba



Hygiejneforskrift ved Reparation på ledningsnettet

Hygiejneforskrift, der skal efterleves ved arbejde på Væggerløse Vandværks drikkevandsledninger i forbindelse med reparation af akut ledningsbrud:

Hygiejneforskriften skal efterleves af alle entreprenører og håndværksmestre samt disses medarbejdere, som udfører arbejder på drikkevandsledninger, som er ejet af Væggerløse Vandværk.

Hygiejneforskriften omfatter:

Personlig hygiejne:

Når man arbejder med drikkevand skal man hele tiden være meget omhyggelig med hensyn til god personlig hygiejne. Det betyder at man skal:

- Vaske hænder med sæbe eller som minimum anvende desinficerende vådservietter/håndsprit.
- Møde på arbejdspladsen i rent tøj, eventuelt overtrækstøj samt rent fodtøj.
- Arbejdstøj må kun være brugt til arbejde på drikkevandsledninger.
- Før man skærer hul på en drikkevandsledning, skal man desinficere hænder med desinficerende vådservietter eller håndsprit.
- Ved sår eller lignende på hænder skal der anvendes nye engangs gummihandsker, når der arbejdes på vandledningsnettet.

Arbejdsredskaber, bil og materialer:

Alle redskaber og materialer, som enten kommer i direkte kontakt med drikkevand, eller i kontakt med overflader, f.eks. inderside af ledninger, **skal** holdes rene for at undgå forurening af drikkevandet.


Derfor skal følgende overholdes:

- Værktøj skal være rent og desinficeret.
- Værktøj der bruges til vandlednings-arbejde, må ikke bruges til andet arbejde.
- Værktøjet skal opbevares på et sikkert og rent sted, **og må ikke aflægges på jorden**. Dette gælder også når der arbejdes i en udgravning. Her kan værktøjet f.eks. opbevares i en spand.
- Alle materialer skal opbevares sikkert og i originalindpakning f.eks. plastikposer lige indtil de skal anvendes.

Umiddelbart før anvendelse skal de afsprittes eller dyppes i Rodalon/Klor, som er dokumenteret godkendt til langtidskontakt med levnedsmidler. Rodalonen/kloren opblandes til minimum 10 %. Ved el-fittings skal der anvendes sprit.

- Før arbejde på drikkevandsledninger må påbegyndes, **SKAL** det sikres, at alle afløbsledninger i udgravningen er ubeskadigede og tætte.

Arbejdsinstruks ved udførelse af ledningsarbejder:

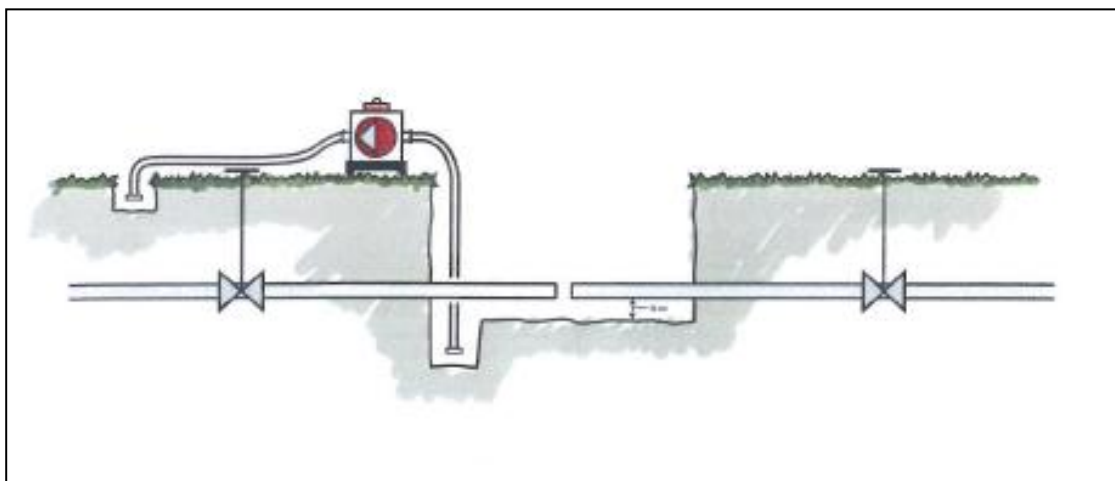

- Før et ledningsarbejde påbegyndes skal det sikres, at de ting der skal bruges, så arbejdet kan gennemføres i *een* operation, herunder tilstrækkelig pumpekapacitet, slanger, materialer m.v. er til stede.
- Minimumskrav til gravet hul er 1,5 gange 1,5 meter. Fra underkant af røret og til bund af udgravning skal der være minimum 40 cm. Fra underkant af rør til bund i pumpebassin skal der være mindst 60 cm.
- Det skal sikres at slanger fra pumper føres tilstrækkeligt langt væk fra udgravningen, således at udpumpet vand ikke kan løbe tilbage i udgravningen.
- Udgravninger skal gennemføres så det undgås, at siderne skrider sammen.
- Hvis der står vand i hullet, skal det ved hjælp af pumpning sikres, at der som minimum er 30 cm. fra vandoverflade til underkanten af røret.
Vandet må på intet tidspunkt komme i berøring med røret.
- Der må kun anvendes silikone/glidemiddel, der er dokumenteret godkendt til langtidskontakt med levnedsmidler, til at montere rørledninger. Inden samling skal alle rørender aftørres med Rodalon/Klor eller afsprittes.
- Ved påfyldning af vand i ledningsnettet skal åbning af ventiler ske langsomt, så turbulens i ledningsnettet undgås, da det ellers *kan* give snavset vand hos forbrugerne.

ERKLÆRING:

Denne erklæring skal udfyldes og underskrives af entreprenører/håndværksmestre, der arbejder på Væggerløse Vandværks vandledningsnet med navn og firmanavn.

Erklæringen skal læses og forstås af hver enkelt medarbejder.

Kopi af den underskrevne erklæring, der gælder for et år ad gangen, skal afleveres til Væggerløse Vandværk, og der skal ligeledes forefindes et eksemplar på arbejdspladsen.

Bemærk: Konstaterer Væggerløse Vandværk, eller en repræsentant for dette, at hygiejneforskriften ikke overholdes, skal arbejdet øjeblikkeligt standses. Dette gælder uanset om der aktuelt er konstateret en forurening eller forureningsrisiko.

Væggerløse Vandværk kan kræve, at entreprenøren udskifter medarbejdere, som ikke overholder hygiejneforskriften.

Undertegnede erklærer hermed, at jeg har læst og forstået, og at jeg til enhver tid vil overholde Væggerløse Vandværks "Hygiejneforskrift for Reparation på Ledningsnettet"

Dato: _____

Underskrift: _____

Navn (blokbogstaver): _____

Firma: _____